


削除したいデータを開く→右側のメニューの「最下部へ」をクリック



除外データ（削除）をクリックし選択→「次へ進む」

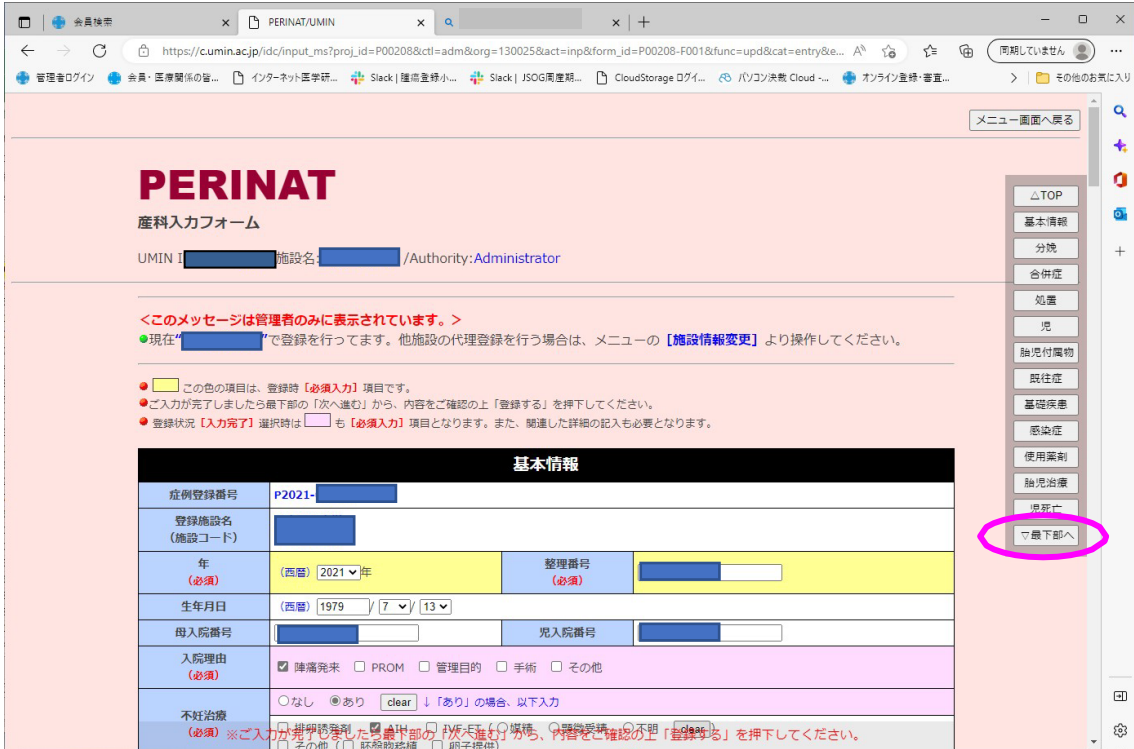

「登録できます」となっていたら削除可能です→再度「最下部へ」をクリック

PERINAT
産科入力フォーム
UMIN: [] 施設名: [] /Authority: Administrator

登録できます

登録内容を確認の上、「登録する」ボタンをクリックして下さい。
修正する場合は、「修正する」ボタンをクリックして修正して下さい。

<このメッセージは管理者のみに表示されています。>
●現在「[]」で登録を行っています。他施設の代理登録を行う場合は、メニューの【施設情報変更】より操作してください。

●この色の項目は、登録時【必須入力】項目です。
●ご入力がありましたら最下部の「次へ進む」から、内容をご確認の上「登録する」を押下してください。
●登録状況【入力完了】選択時は【必須入力】項目となります。また、関連した詳細の記入も必要となります。

基本情報			
症例登録番号	P2021-[]		
登録施設名 (施設コード)	[]		
年 (必須)	(西暦) 2021年	整理番号 (必須)	[]
生年月日	(西暦) 1979/7/13		
母入院番号	[]	児入院番号	[]
入院理由	[]		

※ご入力がありましたら最下部の「次へ進む」から、内容をご確認の上「登録する」を押下してください。

メニュー画面へ戻る

- TOP
- 基本情報
- 分娩
- 合併症
- 処置
- 児
- 胎児付属物
- 既往症
- 基礎疾患
- 感染症
- 使用薬剤
- 胎児治療
- 児死亡
- 最下部へ

除外データ（削除）が選択されていることを確認→「登録する」をクリック

死因

剖検 なし あり

剖検所見

死亡時期 死産 早期新生児死亡 後期新生児死亡

死亡日時 ※不明の場合は「9999/9/9・不明・不明」と入力してください
西暦----/--/-- 時分

児診断・処置

SGA 高ビリルビン血症 低血糖 新生児一過性多呼吸 ICD 光線療法 保温ケース
輸液 輸血 人工換気日数 人工肺サーファクタント補充 PDA治療 該当なし

現況を選択してください

登録状況 (必須)

- 一時保存 不完全なご入力状態の場合『一時保存』としてください。
- 入力完了 このフォームのご入力がありましたら『入力完了』としてください。
【入力完了】選択時は必要項目が全て【必須入力】となります。
- 除外データ (削除) 登録途中あるいは登録終了後に、このデータを削除したい場合には、ここを選択してください。

登録する 【登録する】ボタンは、ダブルクリックしないでください
クリックは必ず 1回 とし、次の画面が表示されるまでお待ちください

修正する 入力しなす場合は、【修正する】ボタンをクリックしてください

※ご入力がありましたら最下部の「次へ進む」から、内容をご確認の上「登録する」を押下してください。

以下の画面に切り替わり、削除完了。

PERINAT
更新完了

UMIN ID [redacted] 施設名: [redacted] /Authority: Administrator

産科入力 更新完了

症例登録番号 P2021-[redacted] を更新しました。

登録内容	
症例登録番号	P2021-0 [redacted]
整理番号	[redacted]
施設名	[redacted]
更新年月日	2022/12/07 10:33:18
更新者UMIN ID	[redacted]

- 登録番号は [登録症例一覧] から確認することができます。
- 本画面をこのまま更新 (再読み込み) すると再度登録が行われる場合がございますので、ご注意ください。

メニュー画面へ戻る

個票データに不備があるとき

データに不備があり登録できない場合には、下の画面が表示されます。

PERINAT
産科入力フォーム

UMIN ID: /施設名: /Authority:

登録できません

登録内容に不備があるか、症例登録の条件を満たしていないため登録できません。
登録内容を確認し、下記の「修正する」ボタンをクリックして修正して下さい。

- ・「登録できません」が表示された場合は、画面をスクロールさせると‘不備の部分’が赤字で表示されます。
- ・‘不備の部分’を確認後、画面最下段の「修正する」をクリックします。

剖検	<input type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり
剖検所見	
死亡時期	<input type="radio"/> 死産 <input type="radio"/> 早期新生児死亡 <input type="radio"/> 後期新生児死亡
死亡日時	西暦----/--/-- 時分
児診断・処置	<input type="checkbox"/> SGA <input type="checkbox"/> 高ビリルビン血症 <input type="checkbox"/> 低血糖 <input type="checkbox"/> 新生児一過性多呼吸 <input type="checkbox"/> ICD <input type="checkbox"/> 光線療法 <input type="checkbox"/> 保温クベース <input type="checkbox"/> 輸液 <input type="checkbox"/> 輸血 <input type="checkbox"/> 人工換気日数 <input type="checkbox"/> 人工肺サーファクタント補充 <input type="checkbox"/> PDA治療

現況を選択してください

登録状況 (必須)

一時保存 不完全なご入力状態の場合『一時保存』としてください。

入力完了 このフォームのご入力が完了しましたら『入力完了』としてください。
【入力完了】選択時は必要項目が全て【必須入力】となります。

修正する 入力しおす場合は、【修正する】ボタンをクリックしてください

- ・入力画面に戻るので、‘不備の部分’を修正し、「登録する」をクリックします。
- ⇒ 修正完了であれば3ページ画面（# 1. 個票データに不備がないとき）が表示されます。
- ⇒ まだ不備の部分があれば「登録できません」と再び表示されますので、引き続きデータ修正が必要です。

※UMIN 画面ではプログラム上、

「データ不備を表示する画面」では不備部分を確認できます（上記Ⓐ）が、

「修正する」ボタンを押した後の「データ修正画面」ではデータ不備の箇所が表示されません。

この点は、操作上かなり不便ですので、解決法を別紙1、別紙2に示しています。

参考になさってください。